


# Kytentäkaavio - Kopplingsschema - Wiring Diagram - Elektrisches Verdrahtungsschema

L1

L2

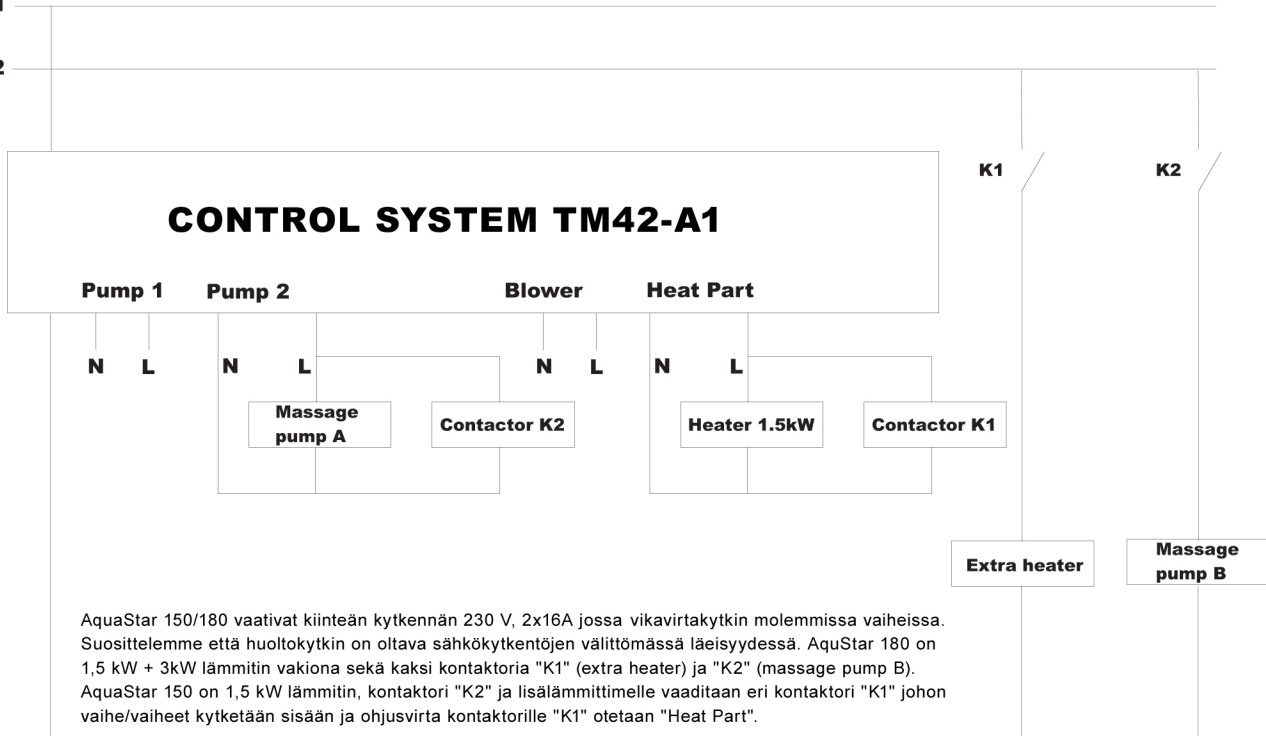

AquaStar 150/180 vaativat kiinteän kytkennän 230 V, 2x16A jossa vikavirtakytkin molemmissa vaiheissa. Suosittelemme että huoltokytkin on oltava sähkökytkentöjen välittömässä läisyydessä. AquaStar 180 on 1,5 kW + 3kW lämmitin vakiona sekä kaksi kontaktoria "K1" (extra heater) ja "K2" (massage pump B). AquaStar 150 on 1,5 kW lämmitin, kontaktori "K2" ja lisälämmittimelle vaaditaan eri kontaktori "K1" johon vaihe/vaiheet kytketään sisään ja ohjusvirta kontaktorille "K1" otetaan "Heat Part".

N